

**Spannungspfad**

**Aderleitung H07V-K 2,5mm<sup>2</sup>**  
mit Aderkennzeichnung innerhalb  
eines Gehäuses  
**Mantelleitung NYY-J 5x2,5mm<sup>2</sup>**  
farbcodiert bei getrenntem Mess- und  
Leistungsteil


**Aderleitung NSGAFÖU 2,5mm<sup>2</sup>**  
Kurzschlussicher, schwarz,  
bis Fußkontakt Sicherungselement

F1...3  
(neozed)  
<=10A  
25kA

**Strompfad**

**Aderleitung H07V-K 4mm<sup>2</sup>**  
mit Aderkennzeichnung innerhalb  
eines Gehäuses  
**Mantelleitung NYY-J 7x4mm<sup>2</sup>**  
mit Aderkennzeichnung bei  
getrenntem Mess- und Leistungsteil

P1 = K  
P2 = L  
S1 = k  
S2 = l

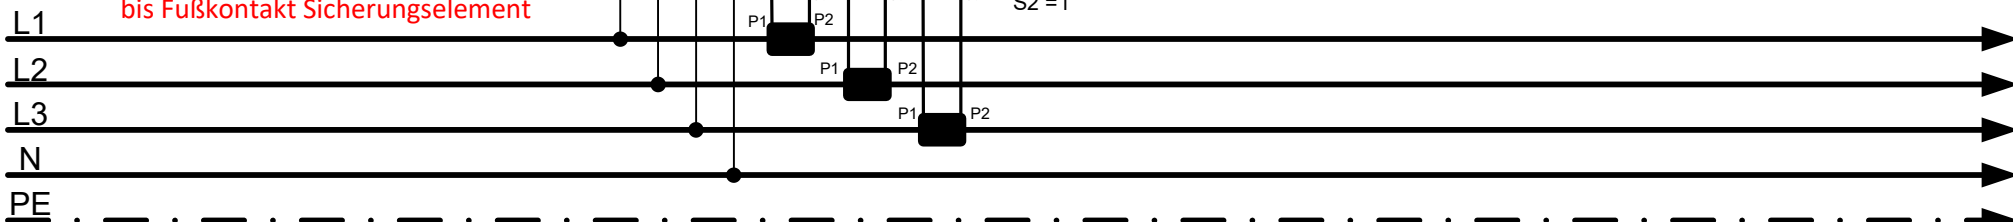

VNB-Netz

Kunde

		Zeichnung	Datum	
		Netzbetrieb	28.08.2024	



Niederspannung  
Wandlermessung ohne  
RSE

G:\NETZ\NETZPLANUNG-BETRIEB\NETZ-HEINSBERG\  
ZEICHNUNGEN\ZEICHNUNGEN FÜR ZÄHLERMESSUNGEN\INS  
WANDLERMESSUNG OHNE RSE 2024.VSD  
Blatt Nr.1